

**UCHWAŁA NR XXIX/34/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Koluszki położonych w Koluszkach przy ulicy Nasiennej (dz. nr ew. 152/13, 152/23, 152/24, 152/25, 176 - obręb 1 oraz 38/8, 38/14, 38/15 - obręb 2 miasto Koluszki) na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla linii kablowych elektroenergetycznych SN 15 kV na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Koluszki położonych w Koluszkach przy ul. Nasiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 1) **152/13 i 152/23** w obrębie nr 1, objęte księgą wieczystą KW LD1B/00032900/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach
- 2) **152/24, 152/25** w obrębie nr 1, objęte księgą wieczystą KW LD1B/00030338/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach
- 3) **176** w obrębie nr 1, objęta księgą wieczystą KW LD1B/00029549/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach
- 4) **38/8, 38/14, 38/15** w obrębie nr 2, objęte księgą wieczystą KW LD1B/00031961/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach w zakresie wskazanym na załącznikach do niniejszej uchwały na rzecz władającego, tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 A.

§ 2. Zakres korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z części obciążonych nieruchomości zostanie szczegółowo określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Gminą Koluszki.

§ 3. Obciążenie nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 1 - 4 następuje nieodpłatnie.


§ 4. Obciążenie nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 1 - 4 następuje na czas nieoznaczony.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

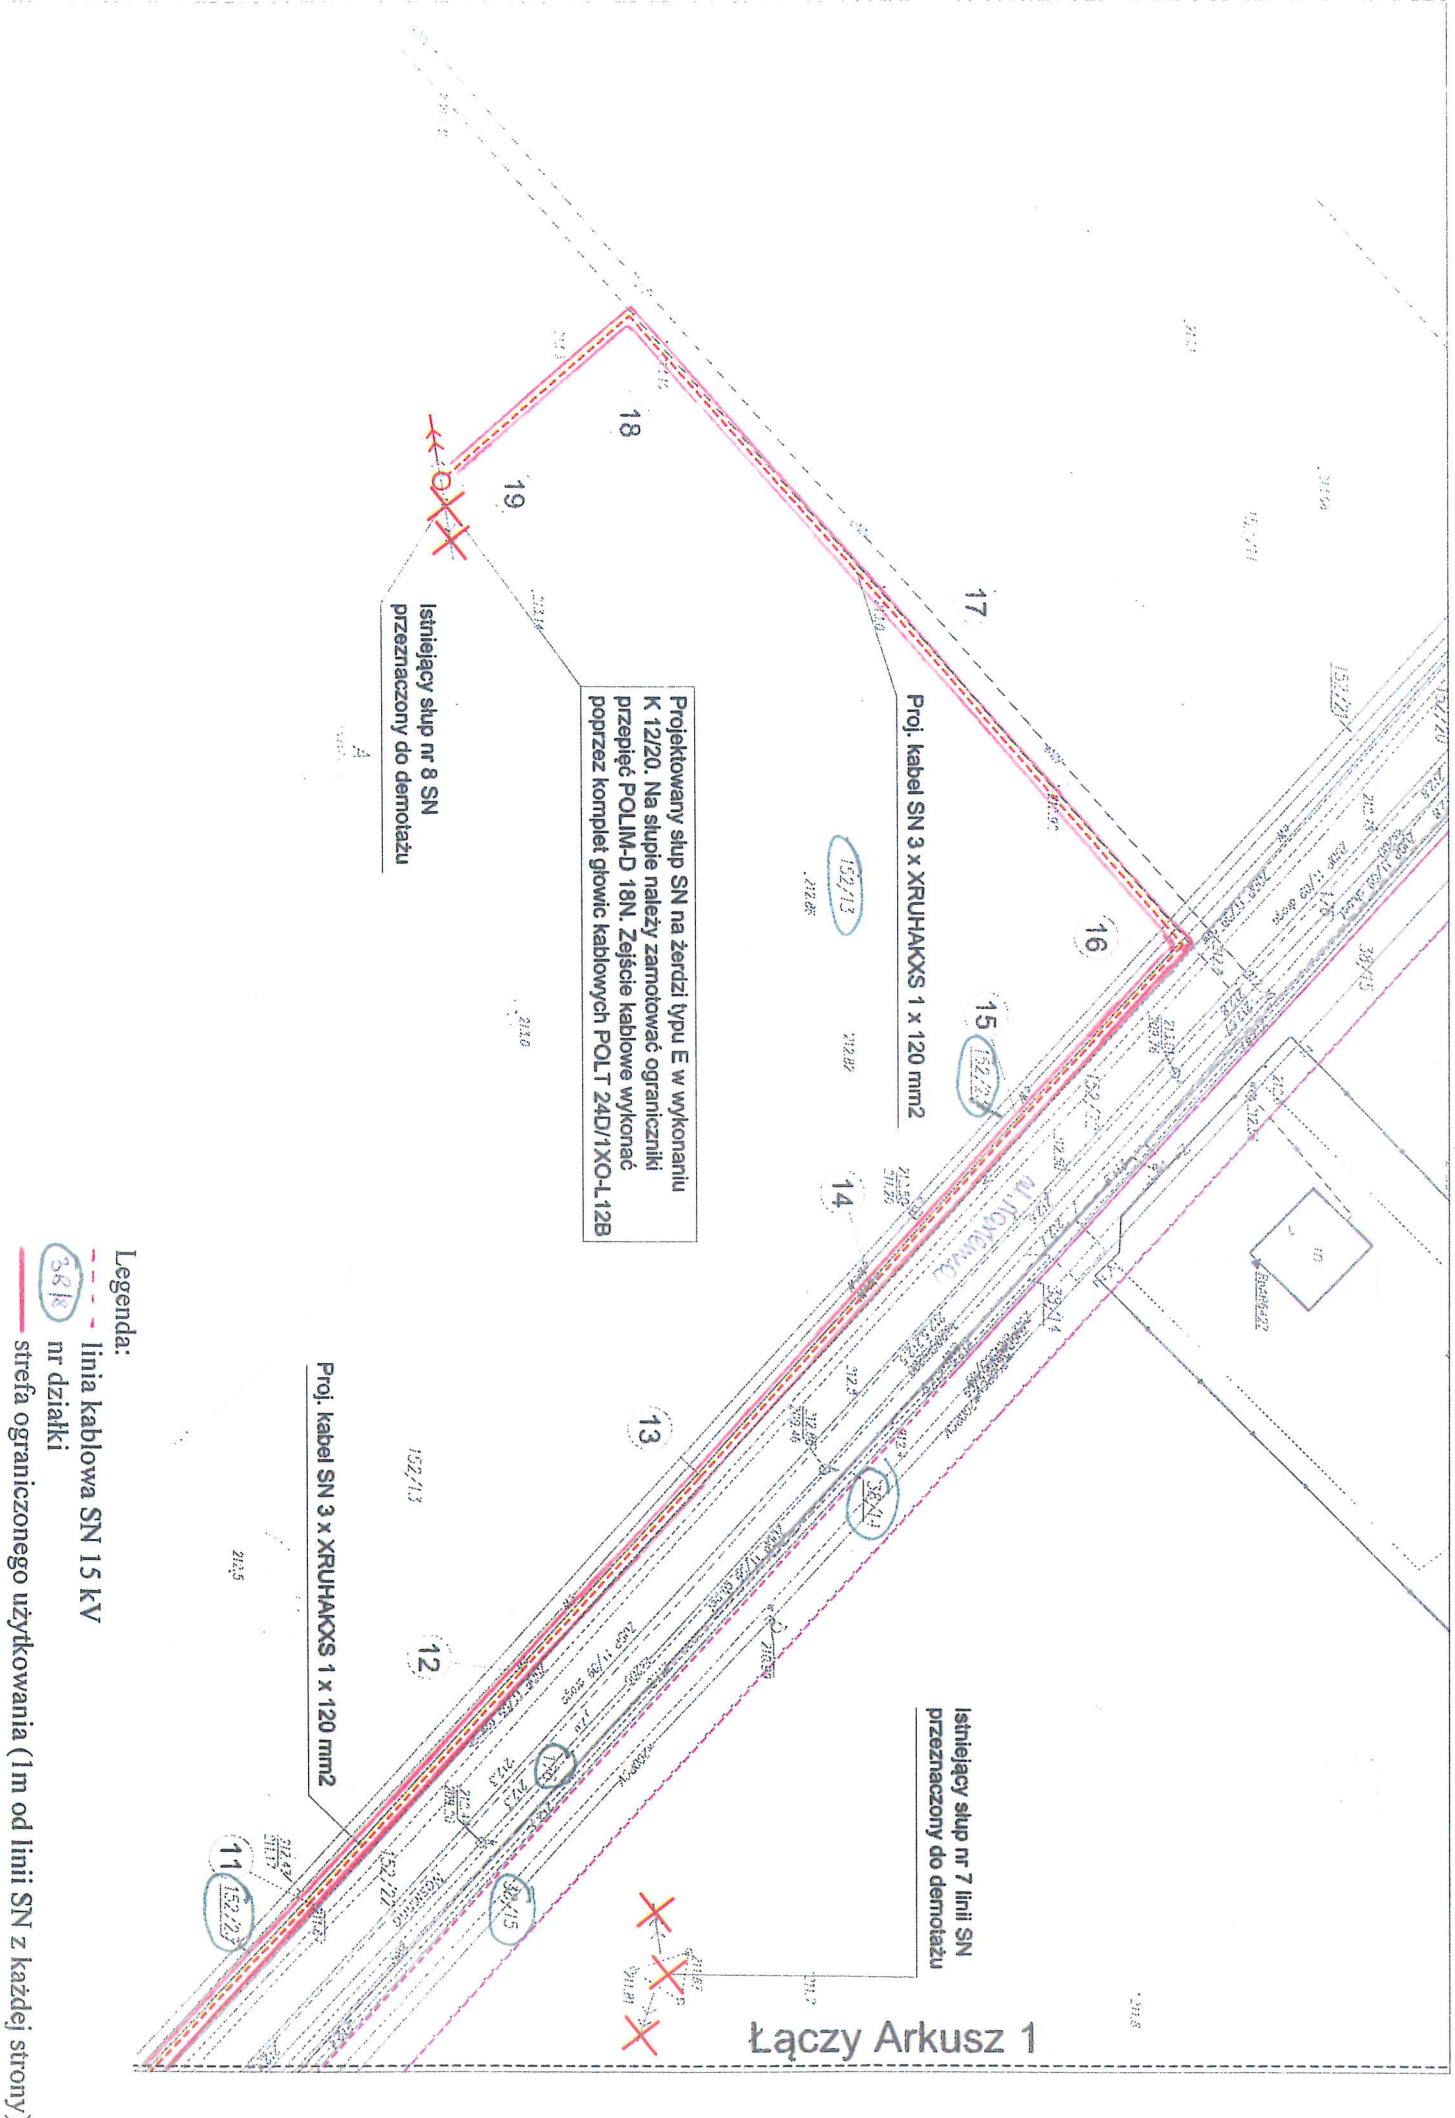

Projektowany słup SN na żerdzi typu E w wykonaniu K 12/20. Na słupie należy zamontować ograniczniki przepięć POLIM-D 18N. Zejście kablowe wykonać poprzez komplet głowic kablowych POLT 24D/1XO-L12B

Istniejący słup nr 8 SN przeznaczony do demontażu

Istniejący słup nr 7 linii SN przeznaczony do demontażu

Proj. kabel SN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2

Proj. kabel SN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2

Łączy Arkusz 1

Legenda:

-  linia kablowa SN 15 kV
-  nr działki
-  strefa ograniczonego użytkowania (1m od linii SN z każdej strony)

Łączy Arkusz 2

Rura osłonowa AROT DVK 160 dł. 15 m
Przejście pod istniejącym tropodociągłem wykonąć
metodą przecisku na głębokości min. 1,7m

Istniejący słup nr 6 linii SN
przeznaczony do demontażu

Istniejący słup nr 5 linii SN
przeznaczony do demontażu

Proj. słup WNI:
seria:SLrc
typ: M9+10(objęte oddzielnym opracowaniem)

Projektowany słup SN na żerdzi typu E w wykonaniu
K 12/20. Na słupie należy zamontować ograniczniki
przebieg POLIM-D 18N. Zejście kablowe wykonąć
poprzez komplet głowic kablowych POL.T 24D/1XO-L-12B

Istniejący słup nr 4 SN
przeznaczony do demontażu

Proj. kabel SN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm²

Przejście pod drogą wyznać w rurze ochronnej
AROT SRS 160 dł. 20 m metodą przecisku na
głębokości min. 1,2 m

Legenda:

-  linia kablowa SN 15 kV
-  nr działki
-  strefa ograniczonego użytkowania (1m od linii SN z każdej strony)

